




Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna  
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności  
19-300 Elk ul. Toruńska 6A/1  
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64  
NIP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.  
Nr akredytacji AB 614



AB 614

Strona 1/ liczba stron 2

Elk, dnia: 09.08.2019 r.

Znak sprawy: LBEŚIŻ.4051.2.227.2019

## Sprawozdanie LBEŚIŻ/ 227 / 2019 / wps / mok / 2818PPPW0089

1. Badania wykonano na zlecenie:

Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi

zlecenie nr 17 Goł / 63 / 2019

z dnia 06.08.2019

2. Obiekt badania:

próbka wody do spożycia

3. Miejsce, data i godzina pobrania próbki:

wodociąg publiczny Pogorzeli - kran w łazience Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

pobrana dnia: 06.08.2019 godzina 10:20

4. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium:

przyjęta dnia: 06.08.2019 godzina 13:30

5. Próbkę pobrana wg instrukcji I-11/PO-W-03

"Pobieranie i transportowanie próbek wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez :

prac. PSSE w Gołdapi M. Kozłowski

6. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie


7. Stan próbki zgodny z instrukcją I-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"

8. Warunki transportu: temperatura 3,8°C

Rodzaj badania		Data wykonania badania		Kod próbki:		227	
Fizyczno-chemiczne		06.08.2019		Oznakowanie próbki przez klienta:		51 Goł	
PzB	Badana cecha	Metoda badania	Jednostka miary	Wynik badania	± niepewność wyniku <sup>1</sup>	Wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2294)	
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D	mg/l Pt	5	± 3	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 15 mg/l Pt	
2	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,35	± 0,06	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU	
3	Zapach	PN-72/C-04557	-	Z1R bardzo słaby roślinny	N	-	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
	Smak		-	Z0 brak	N	-	
4	Odczyn pH	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,4 temperatura pomiaru 15,6 °C	± 0,1	6,5 - 9,5	
5	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm <sub>25</sub>	534 temperatura pomiaru 15,8 °C Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	± 25	2500	

PzB - pozycja z zakresu badań

p.g.o. - poniżej granicy oznaczalności
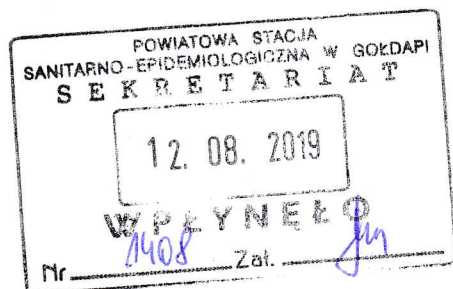
<sup>1</sup> - niepewność wyniku badania/pomiaru wyrażona jest jako niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.

Autoryzował(a):

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Badań Fizyko-Chemicznych  
mgr inż. Iwona Barszczewska